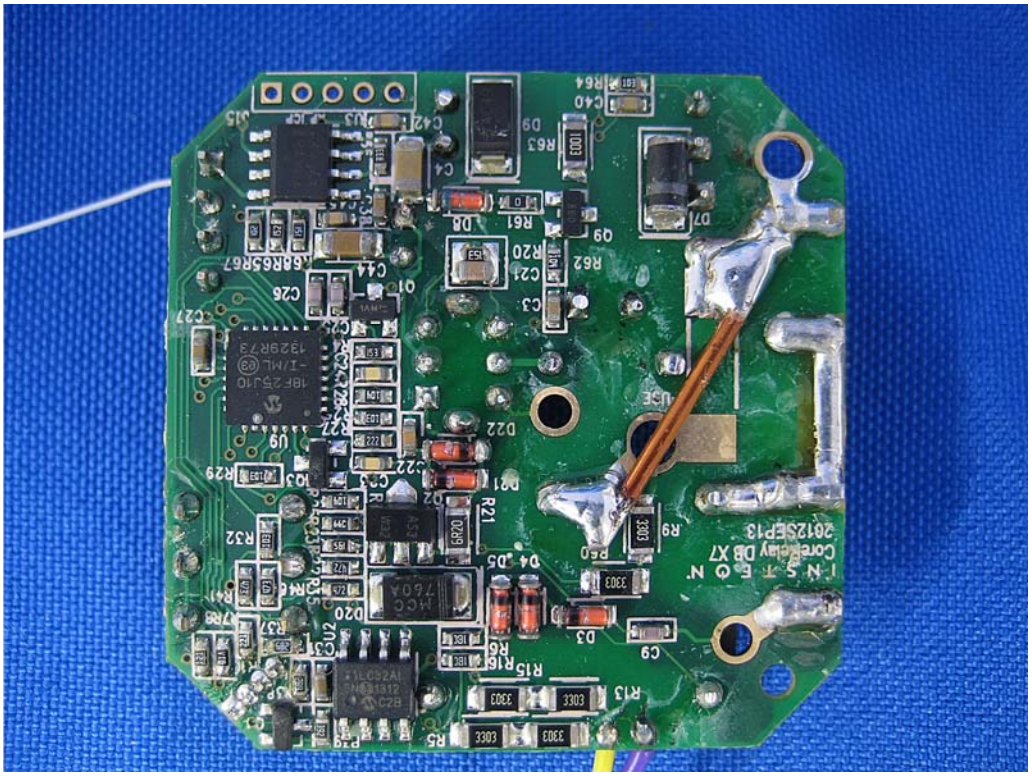
INSTEON
Control Relay DB XT
2012SEP13
18F25J10
-I/ML
1329R73
MCC
17604
ILCS2AI
MCS1312
CZB

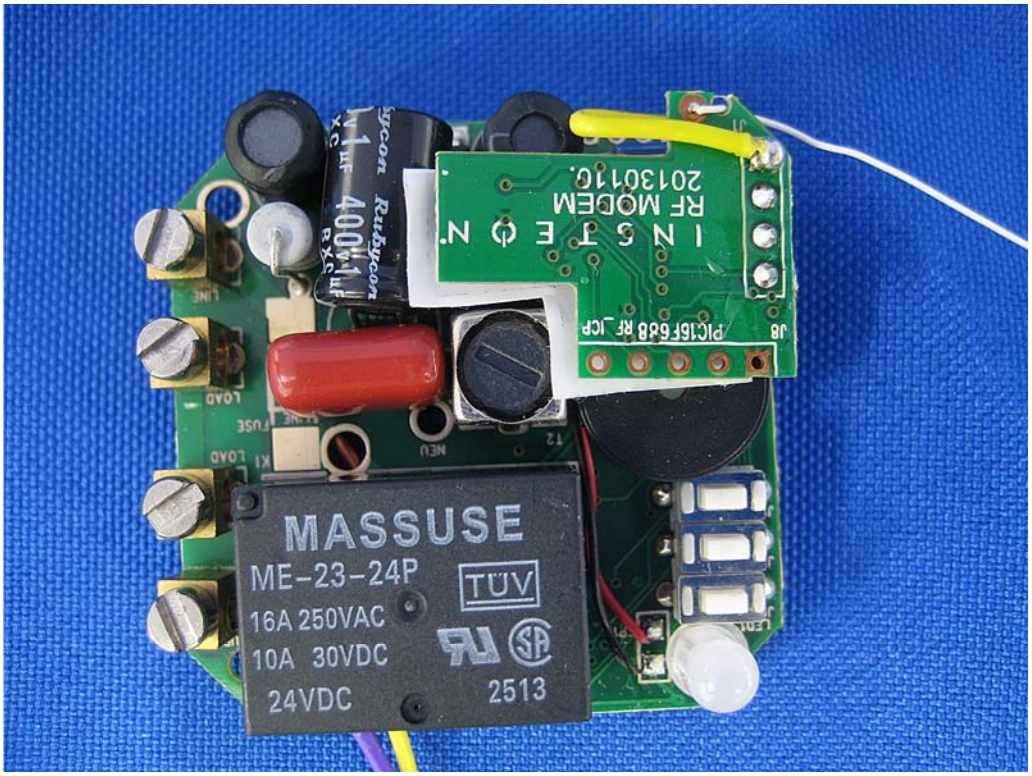
MASSUSE
ME-23-24P
16A 250VAC
10A 30VDC
24VDC
TÜV
2513
Rubycon
400V
1 μF
PIC18F648 RF_ICP
INSTEON
RF MODEM
20130110

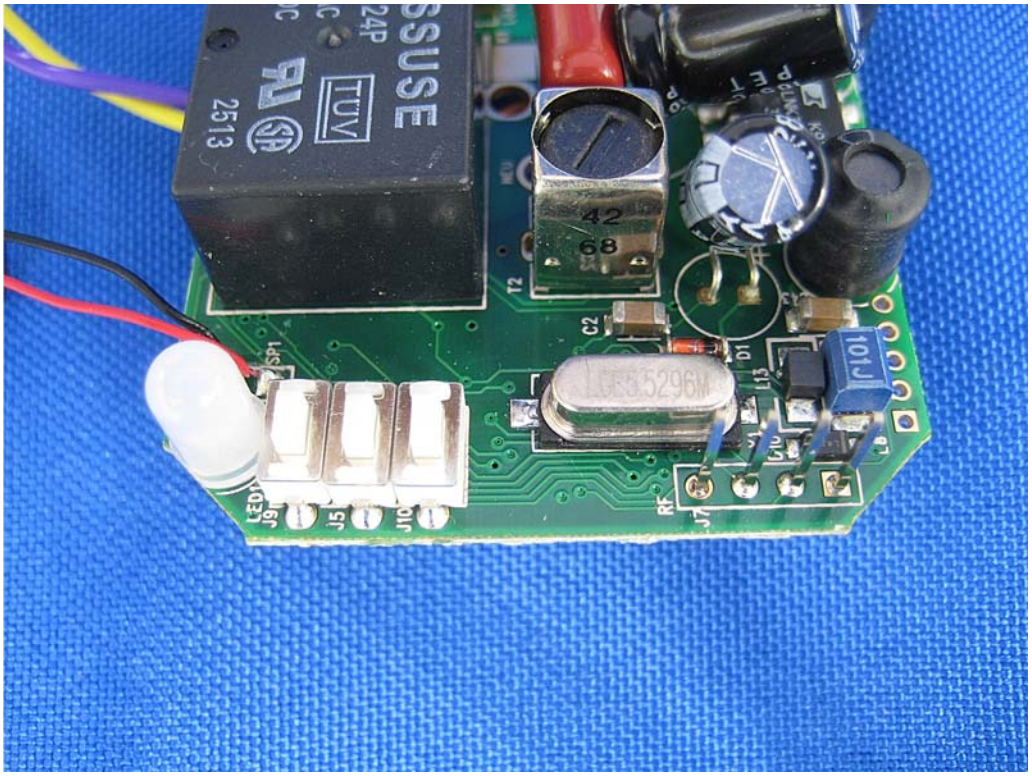
TUV
2513
42
68
T2
C2
D1
L13
101J
RF
J7
J9
J5
J10

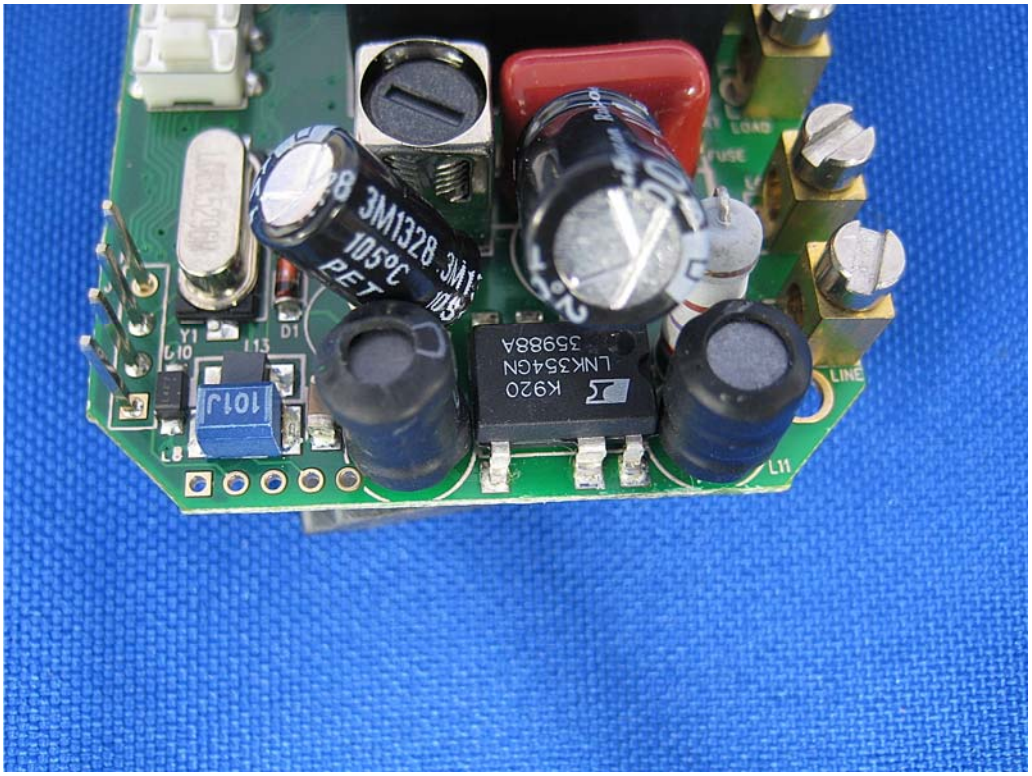
3M1328
105°C
PET
K920
LNK354GN
35988A
101J
Y1
D1
L13
L8
L11
LINE

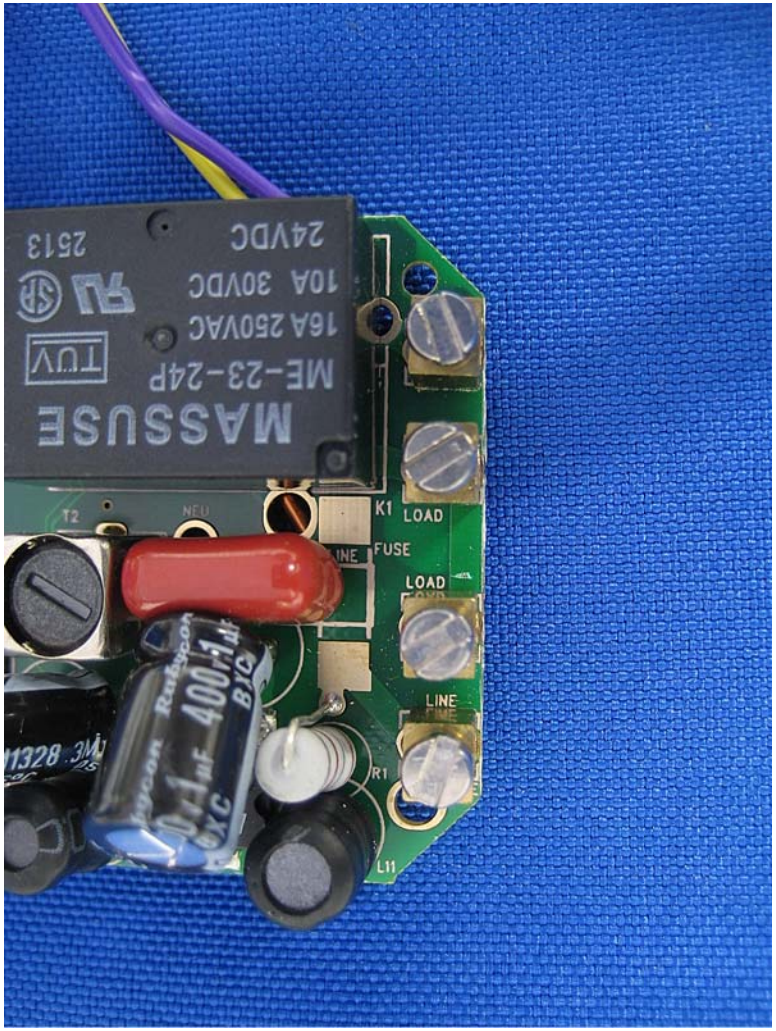
MASSUSE
ME-23-24P
16A 250VAC
10A 30VDC
24VDC
TÜV
2513
K1
LOAD
FUSE
LOAD
LINE
R1
L11
T2
NEU
Rubycon
400µF
B/C

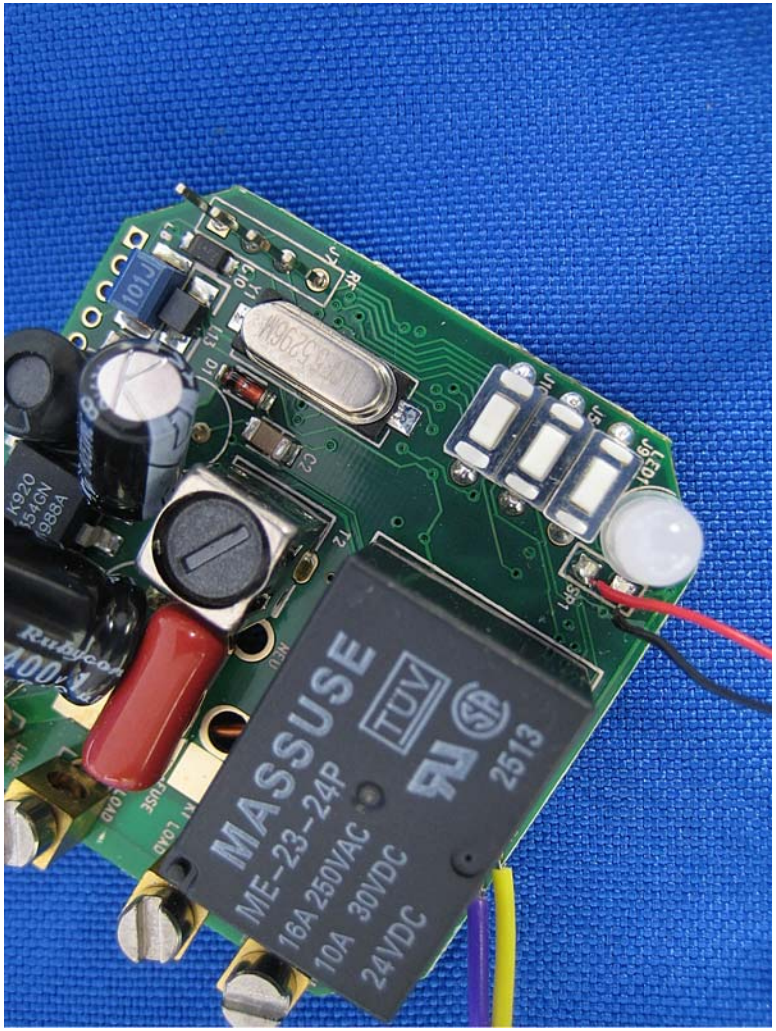
MASSUSE
ME-23-24P
16A 250VAC
10A 30VDC
24VDC
TÜV
2513
LED1
LED2
T2
NEU
Rubycon
400µF

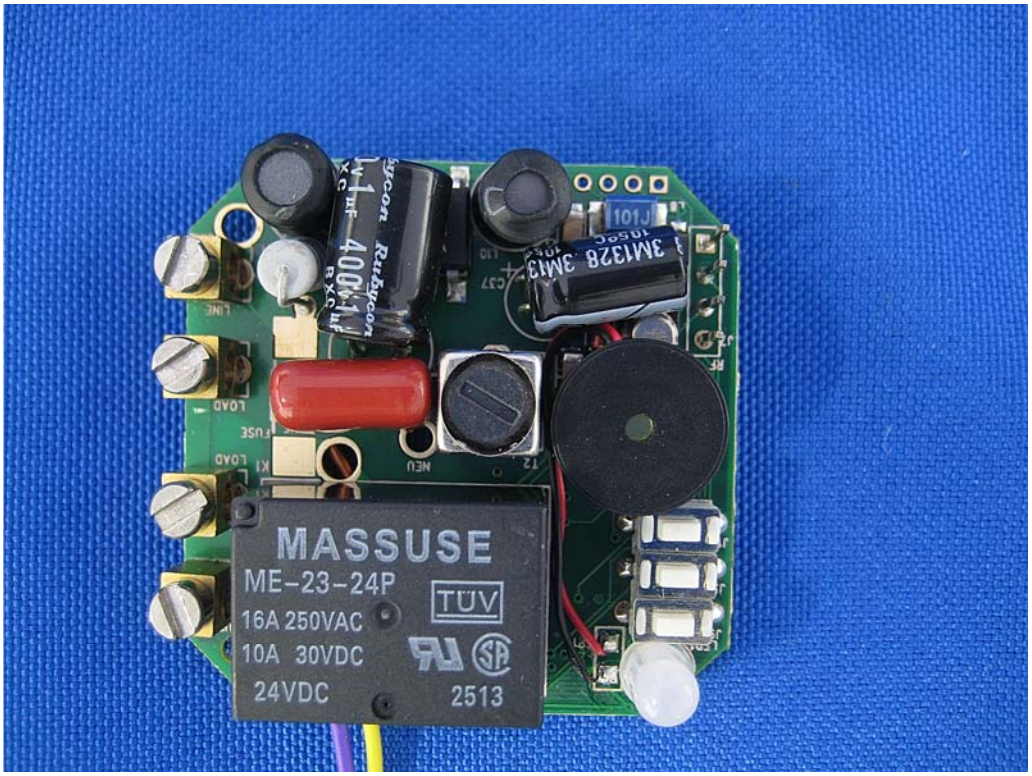
MASSUSE
ME-23-24P
TÜV
16A 250VAC
10A 30VDC
24VDC
2513